



SK ■ Mobilná klimatizácia

Preklad pôvodného návodu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Spotrebič sa musí skladovať tak, aby sa predišlo možnosti mechanického poškodenia.
- Spotrebič sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, kde rozmer miestnosti zodpovedá rozmeru miestnosti, špecifikovanom pre prevádzku.
- Spotrebič sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je trvale v prevádzke otvorený oheň (napr. plynový spotrebič v činnosti) a zdroje vznenietenia (napr. elektrické vyhrievacie teleso v činnosti).
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa nominálne napätie uvedené na jeho štítku zhoduje s elektrickým napäťím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Sieťová zásuvka musí byť voľne prístupná, aby bolo možné v prípade nutnosti rýchlo odpojiť sieťový kábel od zdroja elektrickej energie.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte spotrebič v miestnostiach s vysokou prašnosťou alebo vlhkosťou, napr. v práčovniach alebo kúpeľniach, v priestoroch, kde sa skladujú chemické alebo výbušné látky, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy, ako napr. na koberec s hustými dlhými vláknami.
- Spotrebič sa smie používať iba na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Spotrebič je vybavený pojazdovými kolieskami, a preto pri manipulácii s ním dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby napr. nespadol zo schodov alebo nezišiel zo šikmej plochy. V prípade potreby zaistite kolieska zarážkami.
- Na zostavenie spotrebiča používajte iba originálne súčasti. Skôr ako začnete spotrebič zostavovať, uistite sa, že je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky.

- Pred pripojením k sietovej zásuvke sa uistite, že je spotrebič správne zostavený podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.
- Nedotykajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami. To obzvlášť platí, keď je pripojený k sietovej zásuvke.
- Nevystavujte spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Otvory na nasávanie alebo vývod vzduchu nezakrývajte ani do nich nevkladajte žiadne predmety. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu aspoň 30 cm po všetkých stranách spotrebiča.
- Nevystavujte sa prúdeniu chladného vzduchu na dlhý čas. Mohlo by to mať nepriaznivý vplyv na vaše zdravie.
- Na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča vždy používajte príslušné tlačidlá na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači. Spotrebič nevypínajte odpojením sietového kabla od sietovej zásuvky.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru, ak ho nebudeste používať a pred premiestnením, demontážou alebo čistením.
- Nepokúšajte sa demontovať vonkajší plášť spotrebiča.
- Spotrebič odpájajte od sietovej zásuvky ľahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je akokoľvek poškodený, s poškodeným sietovým káblom alebo zástrčkou.
- Spotrebič skladujte vo zvislej polohe. Prepravovať ho môžete vo zvislej polohe alebo sklopený na bočnú stranu. Ak ste už spotrebič používali, uistite sa, že je vypustený všetok kondenzát. Po prevoze vyčkajte aspoň 1 hodinu, než začnete spotrebič používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.



Prečítajte si tento návod.



Varovanie:

Nebezpečenstvo vzniku ohňa.

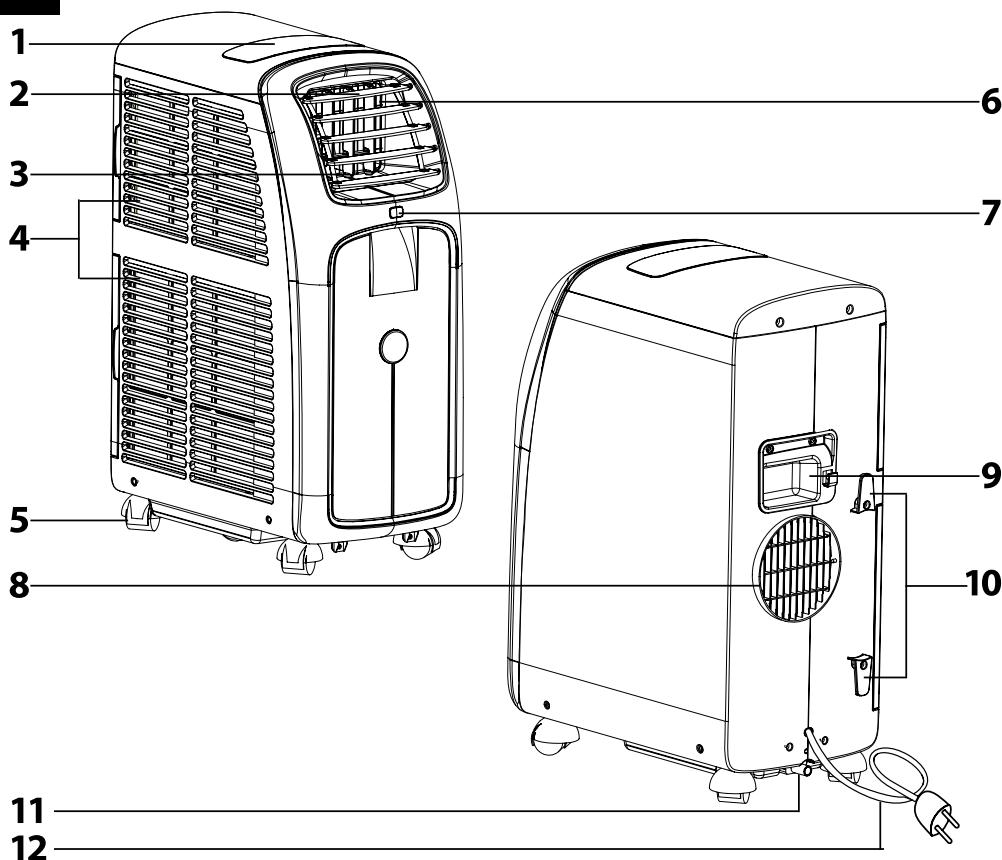
- Pozorne preštudujte upozornenie.
- Na odmrazovanie a čistenie nepoužívajte iné nástroje než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Tento spotrebič je potrebné umiestniť v prostredí bez prítomnosti zdrojov zapaľovania na stály chod (napríklad voľný oheň, spotrebiče na plyn alebo elektrické spotrebiče).
- Nevŕtajte ani ho nepálte.
- Chladiace plyny môžu byť bez zápachu.



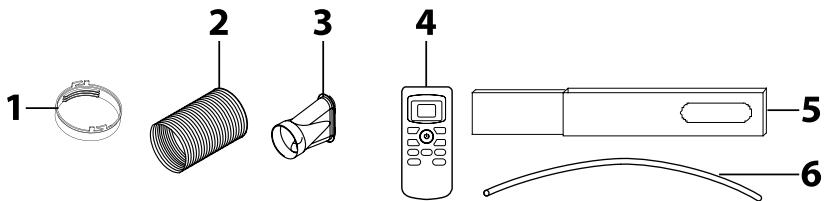
Tento spotrebič je potrebné umiestniť v miestnostiach, ktorých plocha je väčšia než 13 m².

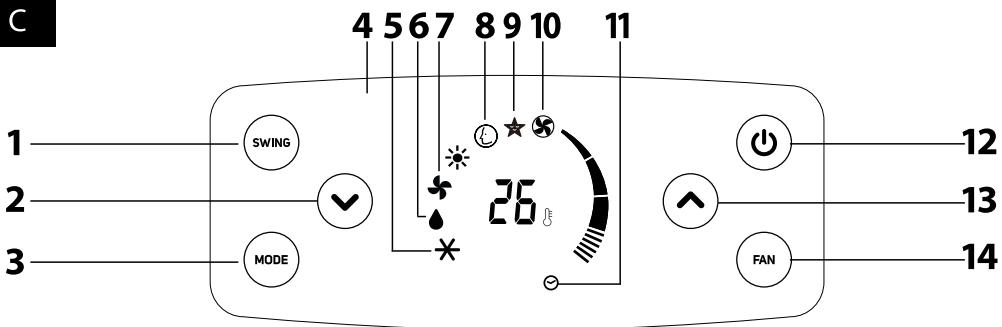
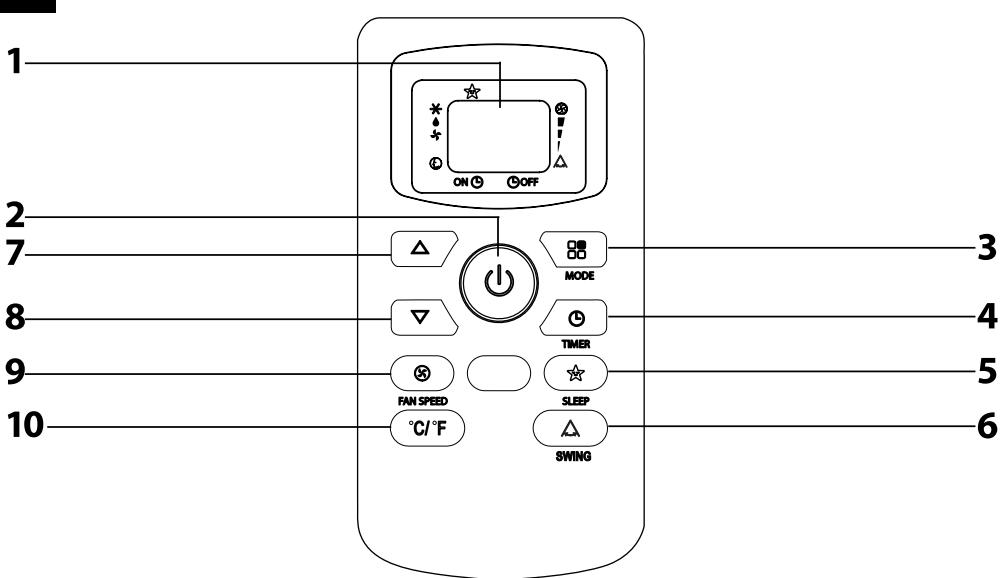
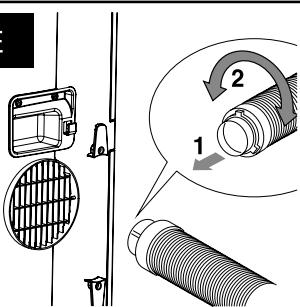
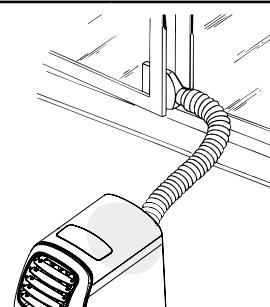
- Tento spotrebič obsahuje cca 230g chladiaceho plynu R290.
- R290 je chladiaci plyn, ktorý splňa európske predpisy o ochrane životného prostredia. Nerobte diery a nevŕtajte do žiadnej zo súčasti chladiaceho okruhu.
- Miestnosť, v ktorej je inštalovaný, prevádzkovaný alebo uskladnený tento spotrebič musí byť taká, aby sa zabránilo zadržiavaniu prípadne uniknutých chladív, ktoré by mohli byť príčinou výbuchu alebo požiaru následkom vznenietenia chladiva po zapnutí elektrických kamienok, varičov alebo iných zdrojov zapálenia.
- Spotrebič je potrebné uskladniť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu.
- Osoby, ktoré pracujú alebo opravujú chladiace okruhy, musia mať príslušné poverenie, vydané oprávnenou inštitúciou, ktoré osvedčuje schopnosť manipulácie s chladivami v súlade so špecifickým hodnotením združenia pre tento sektor.
- Úkony pre údržbu sa smú vykonávať iba na základe odporúčaní výrobcu tohto spotrebiča. Úkony pre údržbu a opravy, ktoré vyžadujú zásah ďalších kvalifikovaných osôb, smú vykonávať iba pod kontrolou špecializovaných odborníkov pre sektor horľavých chladív.
- Skontrolujte na štítku s údajmi, aký typ chladiaceho plynu je použitý vo vašom spotrebiči.

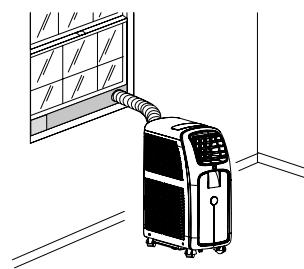
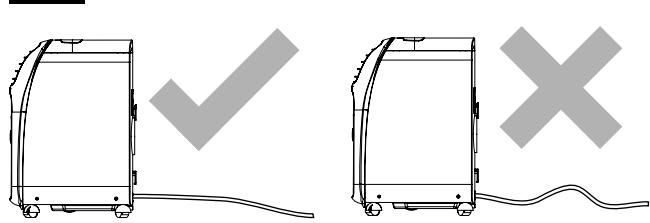



A



B



C**D****E****F**

G**H****I****J****K**

- Pred použitím spotrebíca sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebíčov podobného typu. Spotrebíč používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Návod uschovajte na budúce použitie.
- Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladníčky doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebíč opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS MOBILNEJ KLIMATIZÁCIE

A1	Ovládacia panel s LED displejom	A8	Otvor na vývod vzduchu
A2	Otvory na výstup vzduchu	A9	Integrovaná rukoväť
A3	Horizontálne lamely na manuálne nastavenie smeru prúdenia vzduchu	A10	Držiaky na navinutie sieťového kabla
A4	Vyberateľný vzduchový filter	A11	Otvor na výpust kondenzátu s uzáverom
A5	Pojazdové kolieska	A12	Sietový kábel
A6	Vertikálne lamely	A13	Textilné tesnenie do okna (bez vyobrazenia)
A7	Prijímač signálu z diaľkového ovládača		

POPIS PRÍSLUŠENSTVA

B1	Konektor na pripojenie flexibilnej hadice ku klimatizačnej jednotke	B4	Diaľkový ovládca vrátane batérie (2 ks)
B2	Flexibilná hadica na odvod vzduchu	B5	Násadec do posuvného okna s nastaviteľnou dĺžkou
B3	Konektor na inštaláciu flexibilnej hadice do okna	B6	Hadička na vypustenie kondenzátu

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

C1	Dotykové tlačidlo SWING Slúži na aktiváciu automatického pohybu vertikálnych lamiel A6 alebo jeho vypnutie.	C7	Indikátor Signalizuje nastavenie prevádzkového režimu ventilátora.
C2	Dotykové tlačidlo Slúži na nastavenie teploty v rozmedzí 18 až 32 °C (režim chladienia) alebo času automatického zapnutia/vypnutia v rozmedzí 0,5 až 24 hodín v režime nastavenia časovača.	C8	Indikátor Signalizuje nastavenie prevádzkového režimu (automatický režim).
C3	Dotykové tlačidlo MODE Slúži na výber prevádzkového režimu: chladienie -> odvlhčovanie -> ventilátor (automatický).	C9	Indikátor Signalizuje nastavenie funkcie SLEEP (spánok).
C4	LED displej Zobrazuje teplotu, rýchlosť ventilátora, prevádzkový režim a indikátor nastaveného časovača automatického zapnutia alebo vypnutia.	C10	Indikátor Rýchlosť ventilátora sa zobrazuje na stupnicí.
C5	Indikátor Signalizuje nastavenie prevádzkového režimu chladienia.	C11	Indikátor Signalizuje nastavenie časovača automatického zapnutia alebo vypnutia.
C6	Indikátor Signalizuje nastavenie prevádzkového režimu odvlhčovania.	C12	Dotykové tlačidlo Slúži na zapnutie alebo vypnutie klimatizačnej jednotky do pohotovostného režimu.
		C13	Dotykové tlačidlo Slúži na nastavenie teploty v rozmedzí 18 až 32 °C (režim chladienia) alebo času automatického zapnutia/vypnutia v rozmedzí 0,5 až 24 hodín v režime nastavenia časovača.
		C14	Dotykové tlačidlo FAN Slúži na nastavenie rýchlosťi ventilátora (nízka -> stredná -> vysoká) -> automatická rýchlosť.
			ventilátora (nízka -> stredná -> vysoká) -> automatická rýchlosť.
		D13	Tlačidlo SWING Slúži na aktiváciu automatického pohybu vertikálnych lamiel A6 alebo jeho vypnutie.
		D14	Tlačidlo Slúži na zapnutie alebo vypnutie klimatizačnej jednotky do pohotovostného režimu.
		D15	Tlačidlo Slúži na nastavenie teploty v rozmedzí 18 až 32 °C (režim chladienia) alebo času automatického zapnutia/vypnutia v rozmedzí 0,5 až 24 hodín v režime nastavenia časovača.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

D1	Displej	D13	Tlačidlo SWING Slúži na aktiváciu automatického pohybu vertikálnych lamiel A6 alebo jeho vypnutie.
D2	Tlačidlo zapnutia/vypnutia	D14	Tlačidlo Slúži na zapnutie alebo vypnutie klimatizačnej jednotky do pohotovostného režimu.
D3	Tlačidlo MODE na výber prevádzkového režimu	D15	Tlačidlo Slúži na nastavenie teploty v rozmedzí 18 až 32 °C (režim chladienia) alebo času automatického zapnutia/vypnutia v rozmedzí 0,5 až 24 hodín v režime nastavenia časovača.
D4	Tlačidlo TIMER na nastavenie časovača		
D5	Tlačidlo SLEEP		
D6	Tlačidlo SWING		
D7	Tlačidlo		
D8	Tlačidlo		
D9	Tlačidlo FAN na nastavenie rýchlosťi ventilátora		
D10	Tlačidlo °C/F na zmene jednotiek teploty režime nastavenia časovača.		
D12	Tlačidlo FAN Slúži na nastavenie rýchlosťi		

INŠTALÁCIA MOBILNEJ KLIMATIZÁCIE

1. Umiestnenie klimatizačnej jednotky

- Klimatizačnú jednotku umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch a v dosahu riadne uzemennej sietej zásuvky.
- Na dosiahnutie optimálnej účinnosti zachovajte minimálnu vzdialenosť klimatizačnej jednotky od steny alebo iných prekážok 30 cm.



Poznámka:

Klimatizačnú jednotku nepoužívajte na chladenie miestnosti s počítacovými servermi a pod.

2. Inštalácia flexibilnej hadice

- Flexibilná hadica B2 musí byť pripojená ku klimatizačnej jednotke a inštalovaná do okna v súlade s prevádzkovým režimom, ktorý chcete nastaviť.

Prevádzkový režim Použitie flexibilnej hadice B2

Chladenie, odvlhčovanie alebo automatický	ÁNO
Ventilátor	NIE

2.1 Pripojenie flexibilnej hadice ku klimatizačnej jednotke (obr. E)

- Flexibilnú hadicu B2 najsúkrujte s konektorm B1 a potom pripojením k otvoru na vývod vzduchu A8.

2.2 Inštalácia flexibilnej hadice do okna

- Volný koniec flexibilnej hadice B2 je potrebné inštalovať do okna. Pri inštalácii postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

A. Inštalácia flexibilnej hadice do okna s ľavým alebo pravým otváraním okenného krídla (obr. F)

- K vonnému koncu flexibilnej hadice B2 pripojte konektor B3.
- Otvorte okno. Flexibilnú hadicu B2 roztiahnite tak, aby bolo možné umiestniť konektor B3 do okna. Vyhnete sa nadmernú ohýbaniu hadice B2.
- Konektor B3 umiestnite do okna a otvorené okenné krídlo privrite na šírku konektora B3.

B. Inštalácia flexibilnej hadice do vertikálneho posuvného okna (obr. G)

- Násadec B5 je vyrobéný tak, aby bol kompatibilný s väčšinou vertikálnych posuvných okien. Napriek tomu však môže dôjsť k tomu, že pri niektorých typoch posuvných okien bude potrebné upraviť nižšie uvedený postup inštalácie.
- Posuvné krídlo okna vysuňte nahor a násadec B5 umiestnite na parapet. Dĺžku násadca B5 prispôsobte šírke okna. Nastavenú dĺžku násadca B5 zaistite kolíkmi. Posuvné krídlo dovrste až k násadcu B5.
- Flexibilnú hadicu B2 roztiahnite tak, aby bolo možné pripojiť konektor B3 k násadcu B5. Vyhnete sa nadmernému ohýbaniu hadice B2.
- Konektor B3 pripojte najsúkrujte s hadicou B2 a potom ho pripojte k násadcu B5, ktorý je inštalovaný v posuvnom okne.

C. Inštalácia flexibilnej hadice s pomocou textilného tesnenia

- Textilné tesnenie A13 je vhodné pre vyklapacie, kŕľové alebo strešné okna. Textilné tesnenie A13 je vybavené páskou so suchým zipom, zo ulahčí inštaláciu tesnenia do okna. Otvorte okno a do vzniknejtej stríby nainštalujte textilné tesnenie A13. Odporúčame miesto (rám a okno), kam budeť textilné tesnenie A13 pripievaná, riadne odmaštísť vhodným prípravkom. Odstráňte ochranný papier z pásky a prilepte pásku na rám okna. Nikdy nelepte na vnútornú plochu rámu, inak by ste nemohli okno zavrieť. Potom prilepte druhú časť textilného tesnenia A13 na vnútornú alebo vonkajšiu časť okenného krídla. Uistite sa, že sa dá okno zavrieť.
- Aby ste mohli vložiť flexibilnú hadicu B2, je tesnenie vybavené integrovaným zipom. Otvorte zip v takom mieste, aby ste mohli do otvoru ľahko vložiť flexibilnú hadicu B2.
- Textilné tesnenie A13 nie je nutné z okna odstrániť, ak mobilnú klimatizáciu nebudete používať. Okno je možné zavrieť až s nainštalovaným tesnením.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

- Na zistenie optimálnej účinnosti klimatizačnej jednotky:
 - neprekračujte odporúčanú plochu miestnosti, pozrite Tabuľku technických parametrov, pre ktorú je klimatizačná jednotka určená.
 - zavrite okná aj dvere. V prípade potreby nechajte miestnosť krátko vystrevať.
 - zatiažte závesy alebo žaluzie v prípade, že slnečné lúče ohrevajú miestnosť cez okenné tabuľky.
 - pravidelne čistte vzduchové filtre.

VÝPUST KONDENZÁTU

- Klimatizačná jednotka je vybavená systémom samoodparovania kondenzátu. Za bežných prevádzkových podmienok nie je teda potrebné vypráždňovať vstavaný zásobník kondenzátu. K naplneniu zásobníka môže dôjsť v prípade, že sa klimatizačná jednotka prevádzkuje v miestnosti s vysokou vlhkosťou, keď nedochádza k automatickému spusteniu systému samoodparovania. Pre takýto prípad je klimatizačná vybavená výpustom kondenzátu A11 a systémom autodiagnostiky, ktorý vás upozorní na naplnenie zásobníka. Ke jeho obnoveniu dôjde až po vypustení kondenzátu.

A. Vypustenie kondenzátu po naplnení zásobníka alebo na konci sezóny

- Ak hladina kondenzátu vo vstavanom zásobníku dosiahne maximálnu úroveň, na displeji klimatizačnej jednotky sa zobrazí chybové hlásenie . Prevádzka klimatizačnej jednotky sa automaticky zastaví. Klimatizačnú jednotku vypnite. Vyčkajte niekoľko minút a odpojte ju od zásuvky el. napäťa. Ak je inštalovaná flexibilná hadica **B2**, odpojte ju a klimatizačnú jednotku presuňte na miesto, kde je možné vypustiť kondenzát. Odoberte zátku otvoru na výpust kondenzátu **A11**. Kondenzát nechajte vyliecieť. Ak z otvoru nevyteká už žiadny kondenzát, klimatizačnú jednotku mierne naločte, aby došlo k úplnému vyprázdneniu zásobníka. Potom pripevnite zátku späť k výpustu **A11**. Klimatizačnú jednotku inštalujte späť na svoje miesto a v prípade potreby opäť uvedte do prevádzky.

Poznámka:

Na vypustenie kondenzátu je možné použiť vypúšťaciu hadičku **B6**.

B. Priebežné vypúštanie kondenzátu

- Ak potrebujete zaistíť stály odvod kondenzátu z mobilnej klimatizácie, je možné pripojiť vypúšťaciu hadičku **B6** k odpadovému otvoru. Odoberte zátku otvoru na výpust kondenzátu **A11** a pripojte k nemu vypúšťaciu hadičku **B6**. Uistite sa, že hadička **B6** je riadne pripevnená k výpustu **A11**, aby nedochádzalo k úniku kondenzátu v spoji. Druhý koniec hadičky **B6** umiestnite tak, aby kondenzát mohol volný výtek von. Hadička **B6** nesmie byť inštalovaná nad úrovňou výpustu kondenzátu **A11** a nesmie sa nadmerne ohýbať (obr. H).

OVĽADANIE MOBILNEJ KLIMATIZÁCIE

- Na ovládanie klimatizačnej jednotky slúžia tlačidlá na ovládaacom paneli **A1** a diaľkový ovládač **B4**, ktorý je súčasťou dodávaného príslušenstva. Na ovládaacom paneli **A1** klimatizačnej jednotky sa nachádzajú tlačidlá na nastavenie základných funkcií. Ovládanie klimatizačnej jednotky v plnom rozsahu umožňuje diaľkový ovládač **B6**.
- Zástrčku sieťového kabla pripojte k zásuvke el. napäťa. Pripojenie k funkčnej sieťovej zásuvke je indikované zvukovou signálizáciou a na displeji klimatizačnej jednotky sa krátko zobrazia všetky elementy. Potom sa na displeji zobrazí údaj „...“ signalizujúci, že sa klimatizačná jednotka nachádza v pohotovostnom režime.

A. Ovládací panel

1. Zapnutie a vypnutie klimatizačnej jednotky

- Na zapnutie klimatizačnej jednotky stlačte tlačidlo **C12** jedenkrát. Pri prvom spustení je automaticky nastavený režim chladienia. Pri opäťovnom spustení sa automaticky obnoví naposledy spustený režim.
- Na vypnutie klimatizačnej jednotky stlačte tlačidlo **C12** ešte jedenkrát. Klimatizačná jednotka sa vypne do pohotovostného režimu.



Upozornenie:

Nikdy nevypinajte klimatizačnú jednotku odpojením sieťového kabla od zásuvky el. napäťa. Klimatizačnú jednotku vždy vypnite príslušným tlačidlom a pred odpojením sieťového kabla od zásuvky el. napäťa vyčkajte niekoľko minút.

2. Nastavenie prevádzkového režimu

2.1 Režim chladienia (obr. I)

- 1 Nízka rýchlosť
- 2 Stredná rýchlosť
- 3 Vysoká rýchlosť
- 4 Automatická rýchlosť

Klimatizačná jednotka automaticky nastaví najvhodnejšiu rýchlosť ventilátora v súlade so zvolenou teplotou, ktorá sa zobrazuje na displeji.

- Stlačte tlačidlo **MODE C3** tolkokrát, až sa na displeji klimatizačnej jednotky rozsvieti symbol .
- Na nastavenie teploty v rozmedzí 18 – 32 °C použrite tlačidlá **C2** a **C13**.
- Rýchlosť ventilátora nastavte tlačidlom **FAN C14**. Opakovaným stlačením tlačidla **FAN C14** sa mení rýchlosť ventilátora. V dispozícii sú štyri úrovne nastavenia rýchlosť ventilátora (pozrite obrázok).
- V tomto režime musí byť inštalovaná flexibilná hadica **B2** a uzatvorený otvor na výpust kondenzátu **A11**.

2.2 Režim odvlhčovania

- Stlačte tlačidlo **MODE C3** tolkokrát, až sa na displeji klimatizačnej jednotky rozsvieti symbol .
- V režime odvlhčovania nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora ani teplotu.
- V tomto režime musí byť inštalovaná flexibilná hadica **B2**, aby bolo možné odvádzať prebytočnú vlhkosť von z miestnosti. Otvor na výpust kondenzátu **A11** musí byť uzatvorený.

2.3 Režim ventilátora (obr. J)

- J1 Nízka rýchlosť
- J2 Stredná rýchlosť
- J3 Vysoká rýchlosť

Stlačte tlačidlo MODE C3 tolkokrát, až sa na displeji klimatizačnej jednotky rozsvieti symbol .

- Na nastavenie rýchlosť ventilátora použite tlačidlo **FAN C14**.



Poznámka:

V tomto režime nie je možné nastaviť automatickú rýchlosť ventilátora.

- V režime ventilátora nie je možné nastaviť teplotu. V chode je iba ventilátor.

- V tomto režime nemusí byť inštalovaná flexibilná hadica **B2**. Otvor na výpust kondenzátu **A11** odpôrúčame nechať uzatvorený, aj napriek tomu, že sa v tomto režime netvorí kondenzát.

2.4 Režim (automatický)

- Stlačte tlačidlo MODE **C3** tolkokrát, až sa na displeji klimatizačnej jednotky rozsvieti symbol .
- Ak nastavíte prevádzkový režim , klimatizačná jednotka automaticky zvolí prevádzkový režim chladienia alebo ventilátora.
- V režime  nie je možné nastaviť teplotu. Rýchlosť ventilátora je možné regulovať tlačidlom **FAN C14**.
- V tomto režime musí byť inštalovaná flexibilná hadica **C2** a uzatvorený otvor na výpust kondenzátu **A11**.

3. Funkcia SWING (automatický pohyb vertikálnych lamiel)

- Na spustenie automatického pohybu vertikálnych lamiel zlava doprava stlačte tlačidlo **SWING C1** jedenkrát.
- Na vypnutie automatického pohybu vertikálnych lamiel stlačte tlačidlo **SWING C1** ešte jedenkrát.

B. DIAĽKOVÝ OVLÁDÁČ

Vloženie a výmena batérií

- Vysuňte kryt priestoru na uloženie batérií, ktorý je umiestnený na zadnej strane diaľkového ovládača. Do priestoru vložte 2 alkalické batérie typu AAA/LR03 (2x 1,5 V) a kryt zavrite.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu vyznačenú v priestore na vloženie batérií.
- Pri výmene batérií používajte vždy nové batérie rovnakého typu, nikdy nekomponujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu.



Poznámka:

Po vložení batérií sa všetky nastavenia diaľkového ovládača vymazú. Po vložení nových batérií sa obnovia východiskové nastavenie diaľkového ovládača, ako bolo naprogramované výrobcom.

- Ak nebudešte používať diaľkový ovládač dlhšie než 2 mesiace, vyberte z neho batérie.

Použitie diaľkového ovládača

- Aby diaľkový ovládač fungoval správne, zaistite, aby maximálna vzdialenosť ovládača od mobilnej klimatizácie nepresiahla 7 m a medzi ovládačom a mobilnej klimatizáciu nebola žiadna prekážka, ktorá by mohla brániť v prenose signálu.
- Namierte diaľkový ovládač priamo na mobilnú klimatizáciu. Prenos signálu je potvrdený krátkou zvukovou signálizáciou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému svitu alebo vysokým teplotám. Inak nemusí dôjsť k prenosu signálu.

Zapnutie a vypnutie mobilnej klimatizácie

- Na zapnutie mobilnej klimatizácie stlačte jedenkrát tlačidlo **D2**. Opäťovným stlačením tlačidla **D2** mobilnú klimatizáciu vypnete.

Prevádzkové režimy

1. Režim chladienia

- Stlačte opakovane tlačidlo **MODE D3**, kým sa šípka na displeji **D1** nezastaví pri symbolu .

- Tlačidlom **FAN D9** nastavte rýchlosť otáčok ventilátora. Opakovaným stlačením tlačidla **FAN D9** bude rýchlosť prepínat v nasledujúcom poradí: High (vysoká rýchlosť) – Medium (stredná rýchlosť) – Low (nízka rýchlosť) – Auto (automatická rýchlosť). Každým stlačením sa bude prepínati šípka pri ľahkej rýchlosťi na displeji **D1**.

2. Režim ventilátora

- Stlačte opakovane tlačidlo **MODE D3**, kým sa šípka na displeji **D1** nezastaví pri symbolu .
- Tlačidlom **FAN D9** nastavte rýchlosť otáčok ventilátora. Opakovaným stlačením tlačidla **FAN D9** bude rýchlosť prepínat v nasledujúcom poradí: High (vysoká rýchlosť) – Medium (stredná rýchlosť) – Low (nízka rýchlosť) – Auto (automatická rýchlosť). Každým stlačením sa bude prepínati šípka pri ľahkej rýchlosťi na displeji **D1**.



Poznámka:

Na významu ventilátora nie je možné nastaviť teplotu, preto sa na displeji **D1** nezobrazí údaj o teplote.

3. Režim odvlhčovania

- Stlačte opakovane tlačidlo **MODE D3**, kým sa šípka na displeji **D1** nezastaví pri symbolu .
- V režime odvlhčovania nie je možné zmeniť rýchlosť ventilátora.

4. Automatický režim

- Ak zvolíte automatický režim, mobilná klimatizácia automaticky zvolí prevádzkový režim v závislosti od teploty v miestnosti.
- Stlačte opakované tlačidlo **MODE D3**, kým sa šípka na displeji **D1** nezastaví pri symboli
- Tlačidlom **FAN D9** nastavte rýchlosť otáčok ventilátora. Opakoványm stlačením tlačidla **FAN D9** budete rýchlosť prepínati v nasledujúcom poradí: High (vysoká rýchlosť) – Medium (stredná rýchlosť) – Low (nízka rýchlosť) – Auto (automatická rýchlosť). Každým stlačením sa bude prepínati šípka pri lište rýchlosťi na displeji **D1**.

Funkcie mobilnej klimatizácie

1. Funkcia spánku

- Funkcia spánku sa používa na zníženie spotreby energie počas noci, keď nie je nutná stála teplota.
- Vyberte prevádzkový režim – vyhrievanie alebo chladienie – pozrite predchádzajúcu časť návodu.
- Stlačte tlačidlo **D5** a na displeji **D1** sa zobrazí symbol
- Mobilná klimatizácia bude v prevádzke na posledný zvolený režim.
- Ak bol zvolený prevádzkový režim chladienia, teplota sa počas dvoch hodín zvýší o 2 °C. Táto nová teplota sa bude udržiavať 6 hodín a potom sa mobilná klimatizácia vypne.
- Ak bol zvolený prevádzkový režim vyhrievania, teplota sa počas troch hodín zniží o 3 °C. Táto nová teplota sa bude udržiavať 5 hodín a potom sa mobilná klimatizácia vypne.
- Funkciu spánku môžete zrušiť kedykoľvek stlačením tlačidla **D5**, **D3** alebo **D9**.
- Funkciu spánku nie je možné nastaviť v režimoch ventilátora a odvlhčenia.

2. Funkcia automatického vypnutia a zapnutia

Automatické zapnutie

- Funkcia automatického zapnutia umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa mobilná klimatizácia automaticky zapne.
- Zapnite mobilnú klimatizáciu stlačením tlačidla **D1**. Pomocou tlačidla **D3** vyberte prevádzkový režim, v ktorom chcete mobilnú klimatizáciu zapnúť. Pomocou tlačidiel **▲/▼ D7** a **D8** nastavte požadovanú teplotu a tlačidlom **D9** zvoľte rýchlosť ventilátora podľa potreby. Vyberte mobilnú klimatizáciu tlačidlom **D1**.
- Stlačte druhé tlačidlo **D4** a na displeji **D1** sa zobrazia hodiny a symbol
- Pomocou tlačidiel **▲/▼ D7** a **D8** nastavte čas, po ktorom sa mobilná klimatizácia automaticky zapne. Čas automatického zapnutia môžete nastaviť v rozmedzi od 30 minút do 24 hodín.
- Stlačte jedenkrát tlačidlo **D4**, aby ste nastavenie potvrdili. Na displeji **D1** sa zobrazí nastavený čas a symbol
- Hned ako uplynne nastavený čas, mobilná klimatizácia sa automaticky zapne. Ak po vykonaní nastavenia automatického zapnutia stlačte tlačidlo **D4** alebo **D2**, nastavenie sa automaticky zruší.

Automatické vypnutie

- Funkcia automatického vypnutia umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa mobilná klimatizácia automaticky vypne.
- Zatiaľ čo je mobilná klimatizácia zapnutá, stlačte jedenkrát tlačidlo **D4**. Na displeji **D1** sa zobrazia hodiny a symbol
- Pomocou tlačidiel **▲/▼ D7** a **D8** nastavte čas, po ktorom sa mobilná klimatizácia automaticky vypne. Čas automatického vypnutia môžete nastaviť v rozmedzi od 30 minút do 24 hodín (do 10 hodín nastavujete v 30-minútových krokoch, do 24 hodín nastavujete v hodinových krokoch).
- Stlačte jedenkrát tlačidlo **D4**, aby ste nastavenie potvrdili. Na displeji **D1** sa zobrazí nastavený čas a symbol
- Hned ako uplynne nastavený čas, mobilná klimatizácia sa automaticky vypne. Ak po nastavení automatického vypnutia stlačte tlačidlo **D4** alebo **D2**, nastavenie sa automaticky zruší.

3. Funkcia nastavenia sklonu lamiel

- Tlačidlom **D7** môžete vybrať ľavé alebo pravé prúdenie vzduchu. Stlačte jedenkrát tlačidlo **D7** a na displeji **D1** sa rozsvieti šípka pri symbolu
- Opatrivo stlačením tlačidla **D7** šípka zmizne a funkcia bude zrušená.

Zmena jednotiek teploty

- Zatiaľ čo je klimatizácia v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **D10** na zmenu jednotiek teploty zo °C na °F a naopak.

AUTODIAGNOSTIKA

- Klimatizačná jednotka je vybavená systémom autodiagnostiky. V prípade, že sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa nižšie uvedených inštrukcií.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

PROBLÉM / CHYBOVÉ HLÁSENIE	MOŽNÁ PŘÍČINA	RIEŠENIE
Po stlačení tlačidla nedôjde k spusteniu klimatizačnej jednotky.	Klimatizačná jednotka nie je pripojená k zásuvke el. napäťa.	Pripojte sieťový kábel klimatizačnej jednotky k zásuvke el. napäťa.
	Došlo k aktivácii ochrannej funkcie.	Výčakajte 30 minút. Ak problém stále prevráta, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Klimatizačná jednotka funguje v režime chladienia, odvlhčovania alebo IQ len krátky čas.	Flexibilná hadica B2 je nadmerne ohnuta.	Odstráňte ohaby na flexibilnej hadici B2 a nastavte jej dĺžku tak, aby bola čo najkratšia.
	Odvod vzduchu je blokovaný cudzími predmetmi.	Skontrolujte otvor na vývod vzduchu A8 a flexibilnú hadicu B2 odstráňte cudzie predmety blokujúce odvod vzduchu.
Chladiaci výkon klimatizačnej jednotky nie je dostatočný.	Otvorené okná alebo otvorené dvere v miestnosti.	Zatvorte okná alebo dvere v miestnosti.
	Vnútri miestnosti sú zdroje tepla.	Ak je to možné, odstráňte všetky zdroje tepla z miestnosti.
	Flexibilná hadica B2 nie je riadne inštalovaná alebo je blokovaná.	Riadne inštalujte flexibilnú hadicu B2 podľa pokynov uvedených v kapitole Inštalačia mobilnej klimatizácie. Odstráňte predmety, ktoré blokujú otvor na vývod vzduchu A8 alebo flexibilnú hadicu B2 .
	Nastavená teplota je príliš vysoká.	Znižte nastavenú teplotu.
Teplota v klimatizovanej miestnosti nezodpovedá prevádzkovým podmienkam, pre ktoré je klimatizačná jednotka určená.	Klimatizačnú jednotku je potrebné používať za stanovených prevádzkových podmienok.	Klimatizačnú jednotku je potrebné používať za stanovených prevádzkových podmienok.
Počas prevádzky klimatizačnej jednotky je cítit západ.	Vzduchové filtre A4 sú zanesené prachom.	Výčistite vzduchové filtre A4 podľa pokynov uvedených v kapitole Údržba a čistenie.
Pri prevádzke klimatizačnej jednotky je počut tluk a súcit vibrácie.	Klimatizačná jednotka nie je umiestnená na rovné, stabilné ploche.	Premiestnite klimatizačnú jednotku na rovnú, stabilnú plochu.
Po reštartovaní klimatizačnej jednotky sa obnoví jej prevádzka až po cca 3 minútach.	Ide o funkciu ochrany komprezora.	To je úplne normálny jav.
Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie	Klimatizačná jednotka identifikovala problém pomocou systému autodiagnostiky.	Postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Autodiagnostika.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pri čistení klimatizačnej jednotky vypnite. Výčakajte niekoľko minút a potom odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napäťa.

1. Čistenie vzduchových filtrov

- Pri pravidelnom používaní klimatizačnej jednotky čistite vzduchové filtre aspoň raz za 14 dní, aby ste predišli zaneseniu ventilátora prachom.
- Vzduchové filtre **A4** uchopzte za lištu a vysuňte ich smerom k klimatizačnej jednotke (obr. K).
- Na odstraňenie prachu z filtrov **A4** použite vysávač. V prípade väčšieho znečistenia vyperte filtro **A4** ručne v roztoku vlažnej vody (s teplotou max. 40 °C) a neutrálneho saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a nechajte voľne uschnúť. Nesušte ich v sušidle v bielejani na priamom slnku.
- Hned ako sú filtre **A4** suché, môžete ich inštalovať späť na svoje miesto.



Poznámka:

Klimatizačnú jednotku nepoužívajte bez riadne inštalovaných vzduchových filtrov **A4**.

2. Čistenie vonkajšieho plášťa klimatizačnej jednotky

- Pri čistení vonkajšieho plášťa klimatizačnej jednotky použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku vlažnej vody a neutrálneho saponátu. Povrch klimatizačnej jednotky potom vytreďte dosuša.
- Pri čistení nepostrekujte klimatizačnú jednotku vodou ani ju nepolievajte vodou alebo neponáradajte o vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá, benzín a pod.

3. Skôr ako vyradíte klimatizačnú jednotku z prevádzky na dlhší čas alebo ju znova uvediete do prevádzky

- Odpojte flexibilnú hadicu **B2**. Uložte ju na bezpečné miesto mimo dosahu detí.
- Vypustite všetok kondenzát zo vstavaného zásobníka, ako je uvedené v kapitole Výpusť kondenzátu.
- Vyčistite vzduchové filtre a pripevnite ich späť ku klimatizačnej jednotke. Utrrite vonkajší plášť klimatizačnej jednotky a z diaľkového ovládača vyberte batérie.
- Pred opäťovným uvedením klimatizačnej jednotky do prevádzky po dlhšom čase nečinnosti skontrolujte, či sieťový kábel **A12** nejava známky poškodenia a či vzduchové filtre **A4** sú čisté. Do diaľkového ovládača **B4** inštalujte batérie podľa inštrukcií uvedených v kapitole
- Diaľkové ovládanie. Klimatizačnú jednotku inštalujte v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole Inštalácia mobilnej klimatizácie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model.....	SAC MT7020C
Napájanie.....	220 – 240 V~, 50 Hz
Výkon chladenia	7 000 Btu/h
Prikon.....	785 W
Odber el. prúdu.....	3,5 A
Faktor chladenia EER.....	2,61
Kapacita odvlhčovania.....	0,8 l/h
Kapacita vstavaného zásobníka kondenzátu.....	1 l
Typ a náplň chladiva.....	R290/230 g
Objem prúdiaceho vzduchu.....	330 m ³ /h
Hlučnosť.....	65 dB (A)
Maximálna dovolená hodnota nadmerného pracovného tlaku:	
Nasávacia/výtlakáčná časť chladiaceho okruhu.....	1,2 / 2,3 MPa
Rozmery klimatizačnej jednotky (š x h x v).....	270 x 480 x 695 mm
Rozmery balenia (š x h x v).....	335 x 540 x 880 mm
Hmotnosť netto/brutto.....	27 / 31 kg
Prevádzková teplota:	
Režim chladenia.....	18 – 35 °C
Odporučaná plocha miestnosti.....	13–18 m ²

Deklarovaná hodnota emisie hluku spotrebiča SAC MT7020C je 65 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.



Poznámka:

Účinnosť klimatizačnej jednotky môže byť znížená v prípade, že sa používa mimo rozsahu výššie uvedených prevádzkových teplôt.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky mestskému predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Spätnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeľiť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.